

ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ

Конструкция и размеры

Roofing nails.
Construction and dimensionsГОСТ
4030—63


ОКП 12 7100

Дата введения

01.07.64

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размер кровельных гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже.

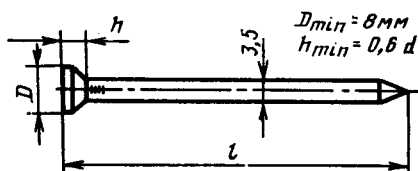

Условное обозначение гвоздя с диаметром стержня 3,5 мм и длиной 40 мм:

Гвоздь 3,5×40 ГОСТ 4030—63

(Измененная редакция, Изм. № 1):

2. Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283—75.

3. Теоретическая масса 1000 шт. кровельных гвоздей размером 3,5×40 равна 2,67 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 569

3. ВЗАМЕН ГОСТ 4030—48

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 283—75	2

5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.83 № 1359

6. Переиздание (январь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. [ИУС 2—81, 4—88].